

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :


* ΧΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ IV 42,5 SR

* ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ
ΑΝΟΧΗ ΙΣΧΥΕΙ ± 1



ΤΟΜΗ "Α-Α"



ΚΑΤΟΨΗ

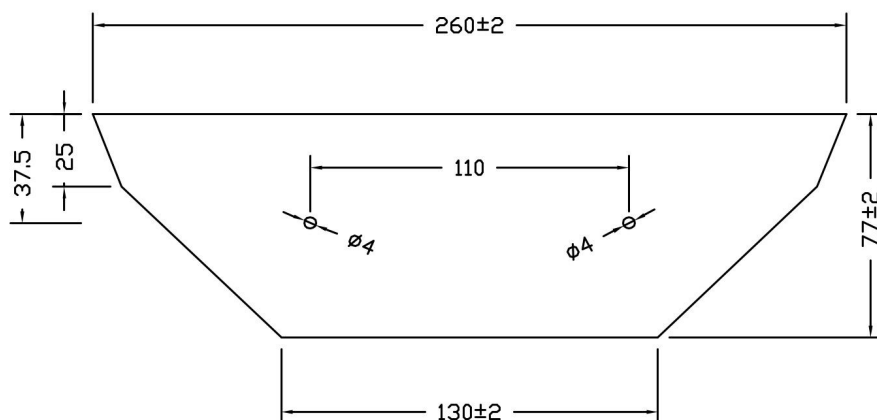

ΑΝΟΨΗ

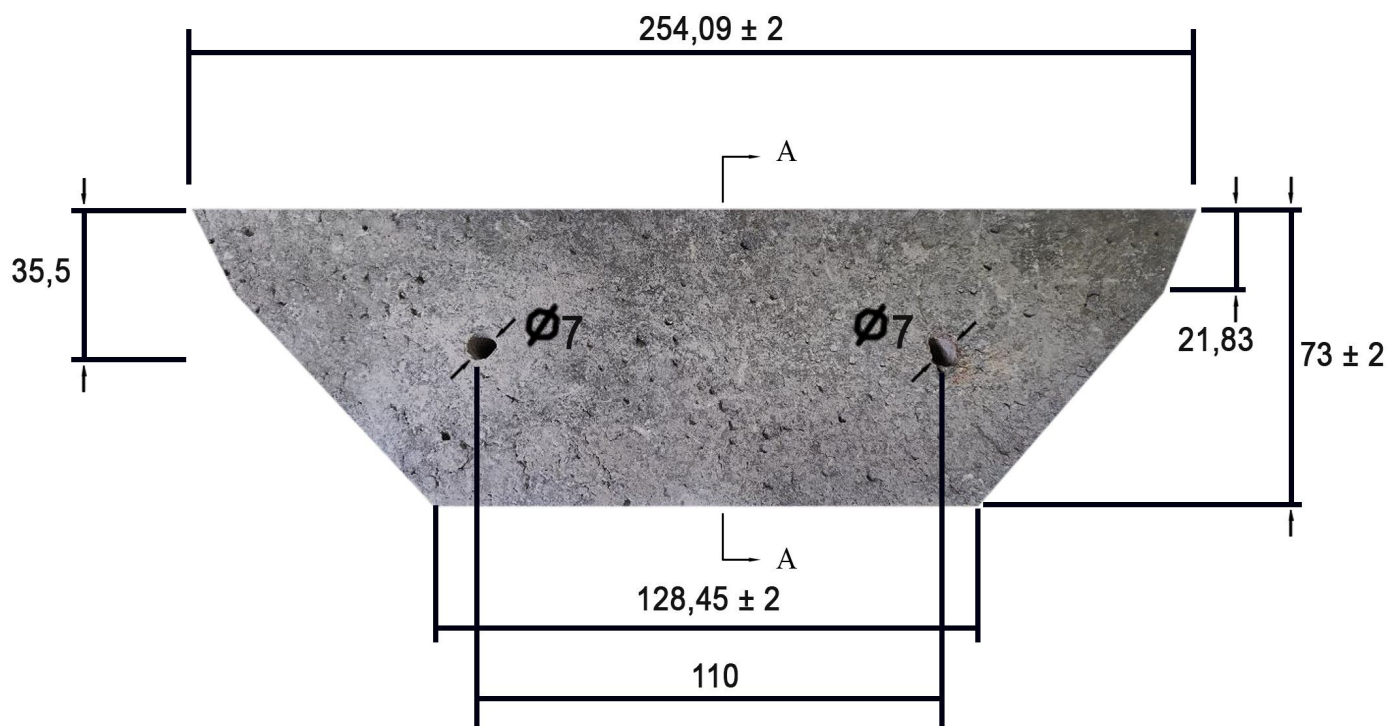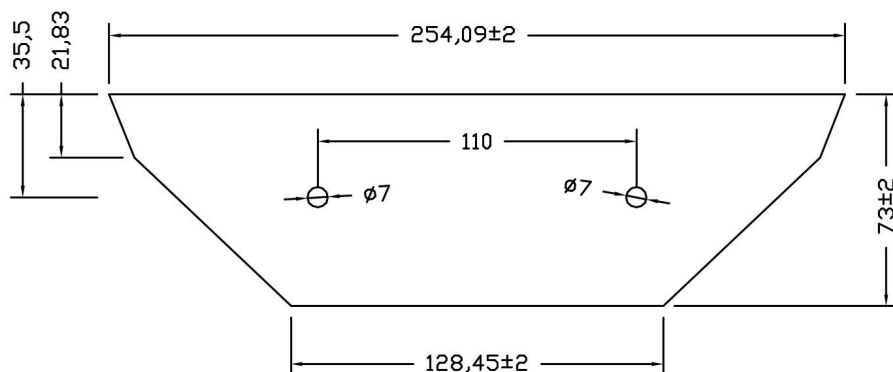

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	ΟΓΚΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (M3)	ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (Kgr)	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΟΠΛΙΣΜΟΣ
C 35/45 *	0,00094	2,2	-	-
ΣΧΕΔΙΟ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΧΕΙΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ Θ.	ΠΑΝΕΤΑΣ ΘΕΜΗΣ	16-12-2022		16-12-2022
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ				ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ				ΕΚΔΟΣΗ
260x75x6				ΦΥΛΛΟ